

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Орловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,

г. Орел, ул. С. Шаумяна, д.33, т. 42-99-42

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Корсаковскому и
Новосильскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Орловская область, г. Новосиль, ул. Володарского, д.48, т.8(48673)2-15-17

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 16 / 1 / 5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

«Солнышко» г. Новосиль

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области Александрова Александра Борисовича от 02.06.2021 №16 ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «15» июня 2021г., «25» июня 2021г., «30» июня 2021г., начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Корсаковскому и Новосильскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области Минаковым Игорем Игоревичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Солнышко» г. Новосиль (Орловская область, г. Новосиль, ул. Карла Маркса д.18)

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)






совместно с Заведующим МБДОУ детский сад №1 «Солнышко» г. Новосиль

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

Демьяненко О.И.,

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пре-д-писа-ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнен ие)
1	2	3	4	5
	Здание детского сада			

1.	На объекте защиты обеспечить хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года п. 54	20.08.2021	
2.	Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.	п.4.1 СПЗ.13130.2009 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ	20.08.2021	
3.	Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.	п.4.2 СПЗ.13130.2009 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ	20.08.2021	
4.	В спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА.	п.4.3 СПЗ.13130.2009 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ	20.08.2021	
5.	Помещения подвала оборудовать автоматической системой пожарной сигнализацией.	п.4 Таблица 1,2 НПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

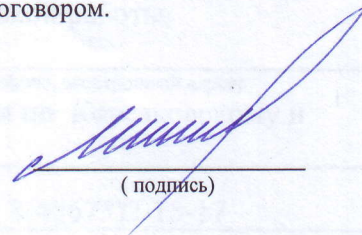
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по
Корсаковскому и Новосильскому районам
майор вн. сл. Минаков И.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

«30 » июня 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ Детский сад №1
«Солнышко» г. Новосиль Демьяненко
О.И.

(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)
« 30 » июня 20 21 г.